

26.1.2026

Izbira obrazca

**POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU ODPADNIH VOD ZA
PODJETJE
MELAMIN d.d. KOČEVJE**

Za leto 2025

Naslov: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje MELAMIN d.d. KOČEVJE za leto 2025

Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Center za okolje in zdravje
Oddelek za odpadne vode
Enota za odpadne vode Novo Mesto
Dalmatinova 2
8000 Novo mesto

Naročnik: MELAMIN d.d. KOČEVJE
Tomšičeva cesta 9
1330 Kočevje

Evidenčna oznaka: 2700-17/23027-25/LP-NM1

Delovni nalog: PO-2700-17/21027-25/92660

Izvajalci naloge:

Nosilec: Anja Konda kom. inž.

Sodelavci: Mitja Foršček, kom. inž.
Blaž Cimrmančič kem.teh.
Tatjana Jurša, dipl.inž.kem.tehnol., spec.

ID naprava, za katero je izdelano poročilo: 446

Novo mesto, 31.03.2026

ODDELEK ZA ODPADNE VODE

Vodja:

Tatjana Jurša, dipl.inž.kem.tehnol., spec.

POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD

OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO

2025

PODATKI O ZAVEZANCU

Naziv zavezanca:	MELAMIN d.d. KOČEVJE	
Naslov zavezanca		
Naselje:	KOČEVJE	
Ulica:	TOMŠIČEVA CESTA	
Hišna številka:	9	
Poštna številka:	1330	
Ime pošte:	KOČEVJE	
Matična številka zavezanca:	5034043	
Identifikacijska številka za DDV:	25398687	
Žiro račun ali transakcijski račun:	02320-0017224392	
Odprt pri banki:	NLB Kočevje	
Kontaktna oseba:	Mateja Aljaž Rožič	
telefon:	01/8959360 GSM 041-929-857	
fax:	01/8959482	
elektronski naslov:	mateja.aljaz@melamin.si	

PODATKI O POOBlašČENEM IZVAJALCU OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Naziv izvajalca:	NLZOH Novo mesto	
Naslov izvajalca		
Naselje:		
Ulica:	Dalmatinova ulica	
Hišna številka:	2	
Poštna številka:	8000	
Ime pošte:	Novo mesto	
Identifikacijska številka za DDV:	19651295	
Šifra dejavnosti izvajalca:	86909	
Kontaktna oseba:	Anja Konda	
telefon:	07 39 34 170 (031 463 218)	
fax:		
elektronski naslov:	anja.konda@nlzoh.si	

PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU

Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek):	Anja Konda kom. inž.
Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika:	00a43503cb000000005729c029

Kraj in datum:	Novo mesto, 31.03.2026
-----------------------	------------------------

Ime in priimek zakonitega zastopnika izvajalca	Ime in priimek zakonitega zastopnika zavezanca
direktorica dr. Romana Martinčič, spec. manag.	Srečko Štefanič

Podatki o napravi in izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod

PODATKI O NAPRAVI

Naziv naprave:	MELAMIN d.d. KOČEVJE
Naslov naprave	
Naselje:	KOČEVJE
Ulica:	TOMŠIČEVA CESTA
Hišna številka:	9
Poštna številka:	1330
Ime pošte:	KOČEVJE
Občina:	Kočevje
Kontaktna oseba:	Mateja Aljaž Rožič
telefon:	01/8959360 GSM 041-929-857
fax:	01/8959482
elektronski naslov:	mateja.aljaz@melamin.si
Številka OVD, na podlagi katerega se izdeluje monitoring:	35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-40/2015-7, 35406-18/2018,3
Datum izdaje OVD:	22.04.2010; 24.10.2014; 7.6.2013; 19.4.2016; 18.05.2018

PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Naziv izvajalca javne službe:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.
Naslov izvajalca javne službe	
Naselje:	
Ulica in hišna številka:	TESARSKA ULICA 10
Poštna številka:	1330
Ime pošte:	KOČEVJE
Identifikacijska številka za DDV:	10626271
Kontaktna oseba:	Bojana Klepac, Aleš Marolt (obč. Kostel)
telefon:	(01)8950340; (01)8952395 in (041)556339 (ga. Klepac)
fax:	(01)8951697
elektronski naslov:	bojana.klepac@siol.net; ura.butala@komunala-kocevje.si

2. Utrjene površine, s katerih se odvaja padavinska voda

Utrjenih površin s katerih se odvaja padavinska odpadna voda:
1,1837 hektarjev


3. Poraba vode v napravi

Bilanca porabljene vode

	Letna količina vode (v 1000 m3)	Opombe
Viri oskrbe z vodo:		
iz javnega vodovoda:	59,159	
iz lastnega vira:	26,771	
drugo:	15,733	
Oskrba z vodo - SKUPAJ:	101,663	
Ravnanje z vodo:		
hladilne odpadne vode (odvedene):	1,164	
komunalne odpadne vode (odvedene):	2,955	
industrijske odpadne vode (odvedene):	31,635	
voda, vgrajena v izdelke:	3,040	
izparela voda:	59,661	
izguba vode zaradi okvare sistema:	3,208	
voda, prodana drugim:		
voda oddana kot odpadek:		
zadržana voda:		
Poraba vode - SKUPAJ:	101,663	

Viri oskrbe z vodo - Poraba vode =	0,000
<i>(Če je bilanca pravilna, mora biti vrednost enaka 0,000)</i>	
Število zaposlenih:	197

Shematični prikaz izračuna bilance porabljene vode (količine so v 1000 m³/leto)

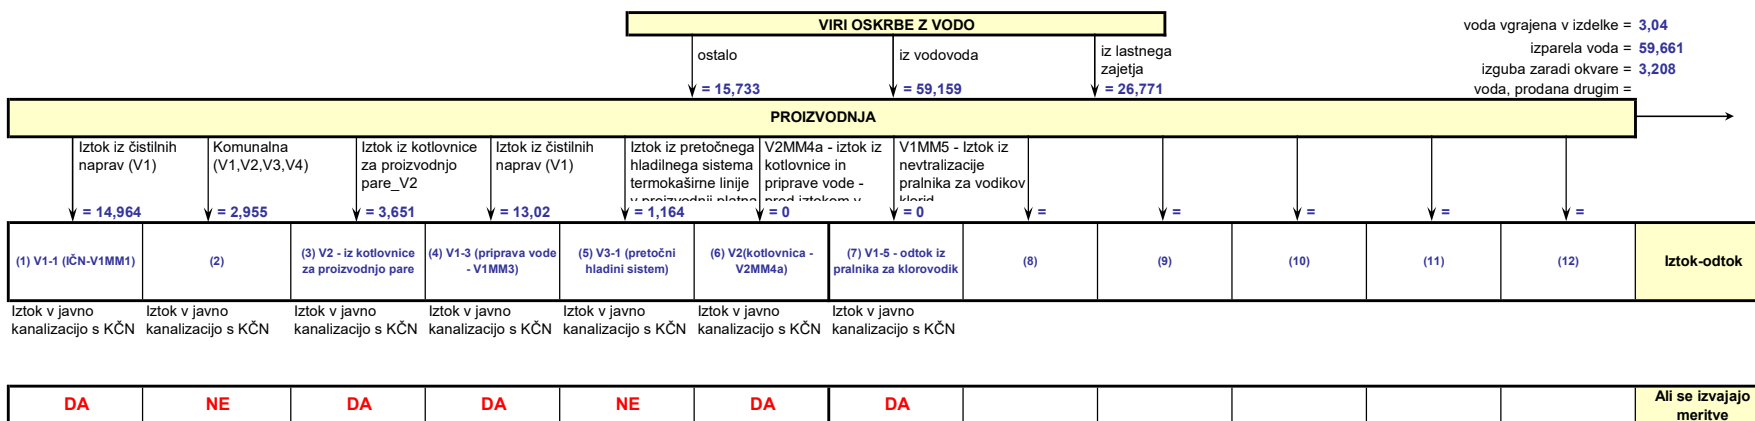

4. Obseg in vrsta meritev in analiz

4.1 Izток iz čistilnih naprav (V1) - V1-1 (iČN-V1MM1)

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) in z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, pri čemer so bili upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice (Ur.l. RS št. 28/00,4/104).

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, ki doboča odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca 3-krat letno.

Nabor parametrov
Osnovni in dodatni parametri so bili izbrani na podlagi 5. in 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) in z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, pri čemer so bili upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice (Ur.l. RS št. 28/00,4/104).

OPOMBA:
Upoštevano so bile zahteve izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3. Vzorci so bili odvzeti na kvalificiran trenutni način, zato kontinuiranih meritev temperature in pH nismo opravljali.
Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)
Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na tem iztoku manjša od 100.000 m³.

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku uređodisana meritev oretko odpadne vode.

OPOMBA:
Način vzorčenja (kvalificiran trenutni način) je bil prilagojen dinamiki iztoka (sazrni iztok), zato meritev nismo izvajali.

4.2 Komunalna (V1,V2,V3,V4)

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

Nabor parametrov
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

4.3 Iztok iz kotlovnice za proizvodnjo pare_V2 - V2 - iz kotlovnice za proizvodnjo pare

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino industrijske odpadne vode, odvedene na tem iztoku, ki znaša 3651 m³/leto, na 1 vzorčenja po 6 ur.

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, ki doboča odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca 2-krat letno.

Nabor parametrov
Osnovni in dodatni parametri so bili izbrani na podlagi 5. in 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) in z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, pri čemer so bili upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice (Ur.l. RS št. 28/00,4/104).

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, katerega odločbe so bile upoštewane. Vzorec je bil odvzet na kvalificiran trenutni način, zato kontinuiranih meritev temperature in pH nismo opravljali.

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)
Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na tem iztoku manjša od 100.000 m³.

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku uređodisana meritev oretko odpadne vode.

OPOMBA:
Vzorec je bil odvzet na kvalificiran trenutni način, zato meritev pretoka ne izvajamo.

4.4 Iztok iz čistilnih naprav (V1) - V1-3 (priprava vode - V1MM3)

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino industrijske odpadne vode, odvedene na tem iztoku, ki znaša 13020 m³/leto, na 3 vzorčenja po 6 ur.

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, ki doboča odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca 4-krat letno.

Nabor parametrov
Osnovni in dodatni parametri so bili izbrani na podlagi 5. in 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) in z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, pri čemer so bili upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naarav za oneravo vode (Ur.l. RS št. 28/00, 4/104).

OPOMBA:
Upoštevano so bile zahteve izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3. Vzorci so bili odvzeti na kvalificiran trenutni način, zato kontinuiranih meritev temperature in pH nismo opravljali.

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)
Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na tem iztoku manjša od 100.000 m³.

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku uređodisana meritev oretko odpadne vode.

OPOMBA:
Vzorec so bili odvzeti na kvalificiran trenutni način, zato meritev nismo opravljali.

4.5 Iztok iz pretočnega hladilnega sistema termokasimne linije v proizvodnji platna (N28) - V3 -

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

Nabor parametrov
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Za komunalne ali hladne vode meritve niso predvidene (razen za hladne vode z iztokom v vode, kjer je obvezna meritev temperatura)

4.6 V2MM4a - iztok iz kotlovnice in priprave vode - pred iztokom v javno kanalizacijo (meritev B)

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino industrijske odpadne vode, odvedene na tem iztoku, ki znaša 0 m³/leto, na 1 vzorčenja po 6 ur.

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, katerega odločbe so bile upoštewane.

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)
Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na tem iztoku manjša od 100.000 m³.

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku uređodisana meritev oretko odpadne vode.

OPOMBA:
Meritev temperature je bila izvedena na trenutni način, zato meritev pretoka ne izvajamo.

4.7 V1MM5 - iztok iz nevtralizacije pralnika za vodikov klorid - V1-5 - odtok iz pralnika za kloro

Pogostost meritev in čas vzorčenja
Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino industrijske odpadne vode, odvedene na tem iztoku, ki znaša 0 m³/leto, na 1 vzorčenja po 6 ur.

OPOMBA:
Za napravo je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-89/2006-14 ter odločbe o spremembi OVD št. 35406-32/2013 - B, 35407-69/2011-10, 35406-40/2015-7 in 35406-18/2018-3, ki doboča odvzem vzorca 3-krat letno. V leto 2022 vzorčenje ni bilo možno, (izbratobiziljev v pogovju-Priloge).

Nabor parametrov
Osnovni in dodatni parametri so bili izbrani na podlagi 5. in 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) in z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, pri čemer so bili upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice (Ur.l. RS št. 28/00,4/104).

Trajne meritve (oretok, temperatura, pH-vrednost...)
Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na tem iztoku manjša od 100.000 m³.

Merjenje oretko odpadne vode med vzorčenjem
Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovanjem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku uređodisana meritev oretko odpadne vode.

7. Vrednotenje izmerjene emisije

Upetavljanje čezmerno obremenitve glede letnih količin onesnaževal in/ali emisijskega delača oddane toplote v primerih odvajanja v vodotok (za celotno napravo) v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) celotna naprava
Iztek v kanalizacijo, ni neposrednega obremenjevanja okolja!

7.1 Iztek iz čistilnih naprav (V1) - V1-1 (ičN-V1MM1)

7.1.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti)
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE presega mejne vrednosti, ki jih določa Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-40/2015-7.

7.1.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve)
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE obremenjuje okolje čezmerno.

7.1.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques)
V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

7.2 Komunalna (V1,V2,V3,V4)

7.2.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti) - za komunalno vodo ni predvideno.

7.2.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve) - za komunalno vodo ni predvideno.

7.2.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques) - za komunalno vodo ni predvideno.

7.3 Iztek iz kotlovnice za orolvodno oare V2 - V2 - iz kotlovnice za orolvodno oare

7.3.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti)
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE presega mejne vrednosti, ki jih določa Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-40/2015-7. Parametri temperatura se v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem meri in vrednoti na nertskem mestu V2M44a

7.3.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve)
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE obremenjuje okolje čezmerno.

7.3.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques)
V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

7.4 Iztek iz čistilnih naprav (V1) - V1-3 (priprava vode - V1MM3)

7.4.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti)
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE presega mejne vrednosti, ki jih določa Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-40/2015-7.

7.4.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve)
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE obremenjuje okolje čezmerno.

7.4.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques)
V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

7.5 Iztek iz pretočnega hladilnega sistema termokasirne linije v proizvodnji platna (N28) - V3 - V3-1 (pretočni hladilni sistem)

7.5.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti) - za hladilno vodo ni predvideno.

7.5.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve) - za hladilno vodo ni predvideno.

7.5.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques) - za hladilno vodo ni predvideno.

7.6 V2M44a - Iztek iz kotlovnice in priprave vode - pred iztokom v javno kanalizacijo (meritev temperature) - V2/kotlovnica - V2M44a

7.6.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti)
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE presega mejne vrednosti, ki jih določa Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-40/2015-7.

7.6.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve)
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
NE obremenjuje okolje čezmerno.

7.6.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques)
V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

7.7 V1MM5 - Iztek iz nevtralizacije oralnika za vodikov klorid - V1-5 - odtok iz oralnika za klorovodik

7.7.1 Vrednotenje po 10. členu (presejanje mejnih vrednosti)
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
V letu 2024 odpadne vode niso nastajale. Glej izjavo zavezanca v zavihku Priloge.

7.7.2 Vrednotenje po 11. členu (uopozavljanje čezmerno obremenitve)
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku
V letu 2024 odpadne vode niso nastajale. Glej izjavo zavezanca v zavihku Priloge.

7.7.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques)
V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

8. PODATKI O POVPREČNIH LETNIH VREDNOSTIH IN ENOTAH OBREMITIVNE

		Zaporedna številka iztoka												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Naziv iztoka - odtoka:		Iztok iz čistilnih naprav (V1) - V1-1 (IČN-V1MM1)	Komunalna (V1,V2,V3,V4)	Iztok iz kotlovnice za proizvodnjo pare_V2 - V2 - iz kotlovnice za proizvodnjo pare	Iztok iz čistilnih naprav (V1) - V1-3 (priprava vode - V1MM3)	Iztok iz pretočnega hladilnega sistema termokaširne linije v proizvodnji platna	V2MM4a - iztok iz kotlovnice in priprave vode - pred iztokom v javno	V1MM5 - Iztok iz nevtralizacije pralnika za vodikov klorid -						
letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m3)		14,964	2,955	3,651	13,02	1,164	0	0						
Iztok v kanalizacijo s KČN (DA/NE)		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA						
Na katero KČN je priključen kanal		KOČEVJE	KOČEVJE	KOČEVJE	Kočevje	KOČEVJE	KOČEVJE	KOČEVJE						
Zap. št. parametra		Povprečne letne vrednosti												
Naziv parametra														
6	Strupenost													
11	Cu (mg/l)				0,030									
14	Cd (mg/l)													
18	Cr _{VI} (mg/l)													
19	Ni (mg/l)													
21	Pb (mg/l)													
23	Hg (mg/l)													
38	KPK (mg/l)	672	900	5	51									
43	AOX (mg/l)	0,02		0,05	0,11									
33	Celotni fosfor(mg/l)	0,4		0,3	0,2									
60	Dušik(mg/l)	286,7												
Enote obremenitve EO _N (brez upoštevanja učinka čiščenja)		374,5	53,2	0,4	15,1									
Enote obremenitve EO _N (z upoštevanjem učinka čiščenja)		39,0	3,0	0,2	1,9									

Skupna enota obremenitve EO = 443,19

(brez upoštevanja učinka čiščenja)

Skupna enota obremenitve EO = 44,06



(z upoštevanjem učinka čiščenja)

Bilanca vode (1000 m³/leto) = 0,000

(komunalna+industrijska+hladilna)-(vsota količin na posameznih iztokih, razen tistih iztokov kjer se odpadna voda odda kot odpadek)

Kontrola zadržane vode (1000 m³/leto) = 0,000

(zadržana voda)-(vsota količin zadržane vode na posameznih iztokih)

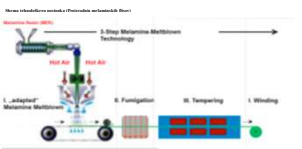

Perencanaan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif.

Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif.

Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif.

RAJUN 19-20-200012

RAJUN 19-20-200012

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RAJUN 19-20-200012

RAJUN 19-20-200012

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GPS 6.0.0.0.0000

RAJUN 19-20-200012

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ENCOOP

RAJUN 19-20-200012

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45	...		

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: Iztok iz čistilnih naprav (V1)

Naziv odloka iz OVD: V1-1 (KCN-V1MM1)

Oznaka merilnega mesta: V1MM1

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: LZTOKA

n = 55711

c = 489338

Kam se izteka: Iztok v javno kanalizacijo s KCN

Ime vodotoka (če je iztok v vode):

Način čiščenja odpadne vode: kemijsko-mehansko čiščenje (drugi načini)

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): da

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: običajne meritve

Vrsta vzorca: kvalificirani trenutni

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 1

Šaržni iztok: DA

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): DA

Opis merilnega mesta: Pipa na iztoku iz rezervoarja, pred trenutnim izpustom v javni kanal

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: MERILNEGA MESTA

n = 55794

c = 489322

Letna kol. odpadne vode (1000 m3): 14.964

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:

Vrsta odpadne vode:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: Splošna 98/15 OVD

Če je iztok vezan na KCN, se upošteva učinek čiščenja KCN

Učinek čiščenja KCN (% KPK) 94,36

Učinek čiščenja KCN (% Dušik) 84,36

Učinek čiščenja KCN (% Fosfor) 57,27

Ime KCN na katero je vezan iztok KOČEVIJE

Ime nove ČN, če je ni na seznamu:

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	V1-1 (KCN-V1MM1)	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):	14,96
Naziv iztoka:	Iztok iz čistilnih naprav (V1)	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:	Iztok v javno kanalizacijo s KCN
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	1	Na katero KCN je priključen kanal:	KOČEVIJE
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve protoka:			
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	Splošna 98/15	OVD	0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/	28229	76695	118642											/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/	26.03.25	24.07.25	11.11.25											/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/	07:30	08:00	09:30											/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Protok - max 8-urni povpr. protok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)			40	26,2	31,6	14,5										24,1	14,5	31,6	/
2	pH			8,5-9,5	7,3	7,4	7,8										7,5	7,3	7,8	/
3	Narazt. sn. (mg/l)			800	46	48	85										59,67	46,0	85,0	892,852
4	Used. sn. (ml/l)			10	0,1	0,1	0,1										0,10	0,10	0,10	/
38	KPK (mg/l)				626	517	873										672,0	517	873	10055,808
39	BPK ₅ (mg/l)				24	93	74										63,7	24	93	952,708
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr ⁶⁺ * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)			0,5	0,034	0,03	0,03										0,0247	0,010	0,034	0,369112
33	Celotni fosfor(mg/l)				0,19	0,17	0,75										0,3700	0,170	0,750	5,53688
60	Celotni dušik (mg/l)				340	250	270										286,6667	250,000	340,000	4289,68
26	Amonijev dušik (mg/l)			200	6,7	130	58										64,9000	6,700	130,000	971,1636
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)			10	0,15	0,15	0,15										0,1500	0,150	0,150	2,2446
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
34	Sulfat (mg/L)			300	31,2	1,0	22,4										18,0348	0,009	31,200	269,873246
36	Sulfid (mg/L)			10	LOD	LOD	0,54										0,2244	0,000	0,540	3,388596697
40	Triskoblastne lipofilne snovi (maščobe, LOD			100	8,0	5	25										12,3333	3,000	25,000	184,556
45	Pojarna organska topila (mg/L)			5000	LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
171	Metanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
172	Etanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
176	Etilacetat (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
174	1-Propanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
175	2-Propanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
177	1-Butanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
178	2-Butanol (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
173	Aceton (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
180	Formaldehid (mg/L)				20	19	17										18,6667	17,000	20,000	279,328
195	Izobutilacetat (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
197	2-Butanon (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0
196	n-Butilacetat (mg/L)				LOD	LOD	LOD										0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka:	Komunalna (V1,V2,V3,V4)
Naziv odloka iz OVD:	
Oznaka merilnega mesta:	
Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata:	IZTOKA
n =	55711
c =	489338

Kam se izteka:	Iztok v javno kanalizacijo s KČN
Ime vodotoka (če je iztok v vode):	

Način čiščenja odpadne vode: ni čiščenja odpadne vode

de med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): ne FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo FALSE

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec:

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve:	
Vrsta vzorca:	
Čas vzorčenja repr. vzorca (ure):	
Šaržni iztok:	
Urejenost merilnega mesta (DA/NE):	
Opis merilnega mesta:	Komunalna odp. voda izteka v javni kanal tudi na iztoku: n= 55752 ; e= 489155

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata:	MERILNEGA MESTA
n =	
c =	
Letna kol. odpadne vode (1000 m3):	
Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):	

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:	197
Vrsta odpadne vode:	komunalna

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	Komunalna OVD
--	---------------

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN	
Učinek čiščenja KČN (% KPK)	94,36
Učinek čiščenja KČN (% Dušik)	84,36
Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)	57,27
Ime KČN na katero je vezan iztok	KOČEVJE

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:		Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):	2,96
Naziv iztoka:	Komunalna (V1,V2,V3,V4)	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:	Iztok v javno kanalizacijo s KČN
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):		Na katero KČN je priključen kanal:	KOČEVJE
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:			
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:		Komunalna OVD	0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v vode / kanaliz.		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:

* LOQ ali področano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: Iztok iz kotlovnice za proizvodnjo pare V2
 Naziv odloka iz OVD: V2 - iz kotlovnice za proizvodnjo pare
 Oznaka merilnega mesta: V2MM4
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: IZTOKA
 n = 55753
 c = 489155

Kam se izteka: Iztok v javno kanalizacijo s KČN
 Ime vodotoka (če je iztok v vode):

Način čiščenja odpadne vode: ni čiščenja odpadne vode
 FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): da
 Ali se izvajajo trajne meritve: Q T FALSE pH drugo FALSE
 Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvajajo pooblaščen izvajalec: NE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: občasne meritve
 Vrsta vzorca: kvalificirani trenutni
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 1
 Šaržni iztok:
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): DA
 Opis merilnega mesta: Kalužna jama za kotlovnico

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: MERILNEGA MESTA
 n = 55781
 c = 489212
 Letna kol. odpadne vode (1000 m3): 3,651
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:
 Vrsta odpadne vode:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: Hladilna-kotlovnice OVD

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN
 Učinek čiščenja KČN (% KPK) 94,36
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) 84,36
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) 57,27
 Ime KČN na katero je vezan iztok KOČEVIJE

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	V2 - iz kotlovnice za proizvodnjo pare	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):	3,65
Naziv iztoka:	Iztok iz kotlovnice za proizvodnjo pare	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:	Iztok v javno kanalizacijo s KČN
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	1	Na katero KČN je priključen kanal:	KOČEVIJE
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:			
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	Hladilna-kotlovnice	OVD	0

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/	28227	92679												/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/	26.03.25	11.09.25												/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/	09:30	09:00												/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH	6,5-9,5		7,8	8,4												8,1	7,8	8,4	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)	150	LOD		6,2												3,35	0,0	6,2	12,23085
4	Used. sn. (ml/l)	10		0,1	0,1												0,10	0,10	0,10	/
38	KPK (mg/l)			5	6												5,0	3	6	18,255
39	BPK ₅ (mg/l)		LOD	LOD													0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr ₆ * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)	0,2	0,045	0,052													0,0485	0,045	0,052	0,1770735
33	Celotni fosfor(mg/l)		0,23	0,39													0,3100	0,230	0,390	1,13181
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
24	Klor-prosti (mg/L)	0,2	LOD	LOD	0,074												0,0000	0,000	0,000	0
9	Aluminij (mg/l)		0,088	0,074													0,0810	0,074	0,088	0,295731
22	Železo (mg/L)		0,21	2,0													1,1050	0,210	2,000	4,034355
36	Sulfid (mg/L)	10	LOD	LOD													0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podotano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka:	Iztok iz čistilnih naprav (V1)
Naziv odloka iz OVD:	V1-3 (priprava vode - VIMM3)
Oznaka merilnega mesta:	VIMM3
Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata	IZTOKA
n =	55711
c =	489338

Kam se izteka:	Iztok v javno kanalizacijo s KCN
Ime vodotoka (če je iztok v vode):	

Način čiščenja odpadne vode:

de med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): da

Ali se izvajajo trajne meritve:

Q T FALČ pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve:	občasne meritve
Vrsta vzorca:	Kvalificiran trenutni
Čas vzorčenja repr. vzorca (ure):	1
Šaržni iztok:	
Urejnost merilnega mesta (DA/NE):	DA
Opis merilnega mesta:	Iztočni jašek na dvorišču poleg stavbe

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata	MERILNEGA MESTA
n =	55769
c =	489316
Letna kol. odpadne vode (1000 m3):	13,02
Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):	

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:	
Vrsta odpadne vode:	

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode	Priprava vode OVD
--	-------------------

Če je iztok vezan na KCN, se upošteva učinek čiščenja KCN	
Učinek čiščenja KCN (% KPK)	94,36
Učinek čiščenja KCN (% Dušik)	84,36
Učinek čiščenja KCN (% Fosfor)	57,27
Ime KCN na katero je vezan iztok	Kočevoje
Ime nove ČN, če je ni na seznamu	

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	V1-3 (priprava vode - VIMM3)	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):	13,02
Naziv iztoka:	Iztok iz čistilnih naprav (V1)	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:	Iztok v javno kanalizacijo s KCN
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	1	Na katero KCN je priključen kanal:	Kočevoje
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:			
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	Priprava vode	OVD	0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v vode kanaliz.	Št. vzorčenja												Poprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Identifikacija vzorca	/ /	28230	47185	92681	135371									/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/ /	26.03.25	13.05.25	11.09.25	16.12.25									/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/ /	08:30	09:00	08:00	08:30								/	/	/	/	
200	Količina odpadne vode (m3)	/ /													0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/ /													0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)		35	14,6	14,2	20,0	17,8								16,7	14,2	20,0	/
2	pH		6,5-9,5	7,9	8,1	9,2	8,7								8,5	7,9	9,2	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)		150	7,2	LOD	3,4	2								3,21	0,0	7,2	41,82675
4	Used. sn. (ml/l)		10	0,1	0,1	0,1	0,1								0,10	0,10	0,10	/
38	KPK (mg/l)			50	6	46	102								51,0	6	102	664,02
39	BPK₅ (mg/l)		LOD	LOD	11	11									5,7	0	11	73,8885
6	Strupenost														0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)		0,5	LOD	LOD	0,047	0,062								0,0298	0,000	0,062	0,387345
14	Cd * (mg/l)														0,0	0,000	0,000	0
18	Cr₆ * (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)		0,2	0,082	0,11	0,067	0,19								0,1123	0,067	0,190	1,461495
33	Celotni fosfor(mg/l)			0,1	0,1	0,38	0,47								0,2450	0,030	0,470	3,1899
60	Celotni dušik (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)														0,0000	0,000	0,000	0
24	Klor-prosti (mg/L)		0,2	LOD	LOD	LOD	LOD								0,0000	0,000	0,000	0
9	Aluminij (mg/L)			0,059	0,034	0,048	0,042								0,0458	0,034	0,059	0,595655
52	Mangan (mg/L)			0,031	LOD	0,005	0,0052								0,0106	0,000	0,031	0,13817475
22	Železo (mg/L)		LOD	LOD	LOD	0,2	LOD								0,0625	0,000	0,200	0,81375
41	Indeks mineralnih olj (mg/L)		20	0,38	LOD	LOD	LOD								0,1006	0,000	0,380	1,3101375
47	Vsota anionskih in neionskih tenzidov (mg/L)			0,29	0,41	0,14	0,1								0,2350	0,100	0,410	3,0597
470	Tenzidi-anionski (mg/L)			0,18	LOD	LOD	LOD								0,0469	0,000	0,180	0,6103125
471	Tenzidi-neionski (mg/L)			0,11	0,41	0,14	0,1								0,1900	0,100	0,410	2,4738

Legenda:

* LOQ ali podrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka:

Naziv odloka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta:

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata:

n =

c =

Kam se izteka:

Ime vodotoka (če je iztok v vode):

Način čiščenja odpadne vode:

de med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec:

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE):

Ali se izvajajo trajne meritve:

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec:

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve:

Vrsta vzorca:

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure):

Šaržni iztok:

Urejenost merilnega mesta (DA/NE):

Opis merilnega mesta:

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata:

n =

c =

Lena kol. odpadne vode (1000 m3):

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:

Vrsta odpadne vode:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:

Naziv iztoka:

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m³):

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):

Čas vzorčenja na katero KČN je priključen kanal:

Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v vode	kanaliz.	Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,0	0,0	0
4	Used. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Šrupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr ₆ * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Mn * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: kotlovnice in priprave vode - pred iztokom v javno kanalizacijo (meritev temperaturne)

Naziv odloka iz OVD: VZ(kotlovnica - VZM44)

Oznaka merilnega mesta: kotlovnice in priprave vode - pred iztokom v javno kanalizacijo (meritev temperaturne)

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA

n = 55753

c = 489155

Kam se izteka: Iztok v javno kanalizacijo s KČN

Ime vodotoka (če je iztok v vode):

Način čiščenja odpadne vode: ni čiščenja odpadne vode

de med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): da

Ali se izvajajo trajne meritve: FALŠ, pH, drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: občasne meritve

Vrsta vzorca: trenutni

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 0

Šaržni Iztok:

Urejnost merilnega mesta (DA/NE): DA

Opis merilnega mesta: JAŠEK PRED IZTOKOM V JAVNI KANAL

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA

n = 55753

c = 489162

Lena kol. odpadne vode (1000 m3):

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:

Vrsta odpadne vode:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: Hladilna-kotlovnice OVD

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) 94,36

Učinek čiščenja KČN (% Dušik) 84,36

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) 57,27

Ime KČN na katero je vezan iztok KOČEVIJE

Ime nove ČN, če je ni na seznamu:

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD: VZ(kotlovnica - VZM44)

Naziv iztoka: VZM44 - iztok iz kotlovnice in priprave

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m³): 0,00

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): 0

Na katero KČN je priključen kanal: KOČEVIJE

Na katero KČN je vezan iztok: Iztok v javno kanalizacijo s KČN

Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: Hladilna-kotlovnice OVD

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v vode in kanaliz.		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Identifikacija vzorca		/	/	28228	92680												/	/	/	/
datum vz. (dd.mm.ll)		/	/	26.03.25	11.09.25												/	/	/	/
čas pričetka vz. (hh:mm)		/	/	09:30	09:00												/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)			35	34,1	28,4											31,3	28,4	34,1	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,0	0,0	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr ₆ * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
24	Klor-pestri (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
9	Aluminij (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
22	Železo (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
36	Sulfid (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
32	Klorid (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
171	Metanol (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
180	Formaldehid (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
																	0,0000	0,000	0,000	0

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Legenda:

* LOQ ali podotirano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: VIMMS - Iztok iz nevtralizacije pralnika za vodikov klorid
 Naziv odloka iz OVD: V1-5 - odtok iz pralnika za klorovodik
 Oznaka merilnega mesta: VIMMS - Iztok iz nevtralizacije pralnika za vodikov klorid
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: IZTOKA
 n = 55711
 c = 489338

Kam se izteka: Iztok v javno kanalizacijo s KČN
 Ime vodotoka (če je iztok v vode):

Način čiščenja odpadne vode: ni čiščenja odpadne vode
 če med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE
 Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): da
 Ali se izvajajo trajne meritve: Q T FALČ pH drugo
 Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: NE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: občasne meritve
 Vrsta vzorca: trenutni
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 0
 Šaržni Iztok:
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): DA
 Opis merilnega mesta: izlivka na iztoku iz pralnika
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata: MERILNEGA MESTA
 n = 55726
 c = 489383
 Letna kol. odpadne vode (1000 m3):
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3):

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal:
 Vrsta odpadne vode:

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode

Hladilna-kotlovnice
 OVD

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) 94,36
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) 84,36
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) 57,27
 Ime KČN na katero je vezan iztok KOČEVJE
 Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3):

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	V1-5 - odtok iz pralnika za klorovodik	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):	0,00
Naziv iztoka:	VIMMS - Iztok iz nevtralizacije pralnika	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:	Iztok v javno kanalizacijo s KČN
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	0	Na katero KČN je priključen kanal:	KOČEVJE
All se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka			
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:		Hladilna-kotlovnice	OVD
			0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v vode kanaliz.		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,0	0,0	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr ₆ * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
32	Klorid (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
171	Metanol (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
180	Formaldehid (mg/L)																0,0000	0,000	0,000	0
																	0,0000	0,000	0,000	0
																	0,0000	0,000	0,000	0

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Legenda:

* LOQ ali podotano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: _____
 Naziv odloka iz OVD: _____
 Označka merilnega mesta: _____
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA _____
 n = _____
 c = _____
 Kam se izteka: _____
 Ime vodotoka (če je iztok v vode): _____

Način čiščenja odpadne vode: FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: _____
 Vrsta vzorca: _____
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): _____
 Šaržni iztok: _____
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): _____

Opis merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA _____
 n = _____
 c = _____
 Letna kol. odpadne vode (1000 m3): _____
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): _____

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: _____
 Vrsta odpadne vode: _____

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: _____

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) _____
 Ime KČN na katero je vezan iztok _____

Ime nove ČN, če je ni na seznamu _____

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3): _____

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):
Naziv iztoka:	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	Na katero KČN je priključen kanal:
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka	
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:

* LOQ ali podotfano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: _____
 Naziv odloka iz OVD: _____
 Označka merilnega mesta: _____
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA _____
 n = _____
 c = _____
 Kam se izteka: _____
 Ime vodotoka (če je iztok v vode): _____

Način čiščenja odpadne vode: FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: _____
 Vrsta vzorca: _____
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): _____
 Šaržni iztok: _____
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): _____

Opis merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA _____
 n = _____
 c = _____
 Letna kol. odpadne vode (1000 m3): _____
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): _____

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: _____
 Vrsta odpadne vode: _____

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: _____

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) _____
 Ime KČN na katero je vezan iztok _____

Ime nove ČN, če je ni na seznamu _____

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3): _____

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):
Naziv iztoka:	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	Na katero KČN je priključen kanal:
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:	
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: _____
 Naziv odloka iz OVD: _____
 Označka merilnega mesta: _____
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA _____
 n = _____
 c = _____

Kam se iztoka: _____
 Ime vodotoka (če je iztok v vode): _____

Način čiščenja odpadne vode: FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: _____
 Vrsta vzorca: _____
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): _____
 Šaržni iztok: _____
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): _____

Opis merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA _____
 n = _____
 c = _____

Letna kol. odpadne vode (1000 m3): _____
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): _____

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: _____
 Vrsta odpadne vode: _____

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: _____

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) _____
 Ime KČN na katero je vezan iztok _____
 Ime nove ČN, če je ni na seznamu _____

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3): _____

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):
Naziv iztoka:	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	Na katero KČN je priključen kanal:
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:	
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: _____
 Naziv odloka iz OVD: _____
 Označka merilnega mesta: _____
 Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA _____
 n = _____
 c = _____
 Kam se izteka: _____
 Ime vodotoka (če je iztok v vode): _____

Način čiščenja odpadne vode: FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: _____
 Vrsta vzorca: _____
 Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): _____
 Šaržni iztok: _____
 Urejnost merilnega mesta (DA/NE): _____

Opis merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA _____
 n = _____
 c = _____
 Letna kol. odpadne vode (1000 m3): _____
 Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): _____

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: _____
 Vrsta odpadne vode: _____

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: _____

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Dušik) _____
 Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) _____
 Ime KČN na katero je vezan iztok _____

Ime nove ČN, če je ni na seznamu _____

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3): _____

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):
Naziv iztoka:	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	Na katero KČN je priključen kanal:
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:	
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU

Naziv iztoka: _____

Naziv odloka iz OVD: _____

Oznaka merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata IZTOKA _____

n = _____

c = _____

Kam se iztoka: _____

Ime vodotoka (če je iztok v vode): _____

Način čiščenja odpadne vode: FALSE FALSE

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): FALSE

Ali se izvajajo trajne meritve: Q T pH drugo

Ali meritve količine odpadne vode med vzorčenjem izvaja pooblaščen izvajalec: FALSE

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Vrsta meritve: _____

Vrsta vzorca: _____

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): _____

Šaržni iztok: _____

Urejnost merilnega mesta (DA/NE): _____

Opis merilnega mesta: _____

Transverzalna (prečna) Mercatorjeva koordinata MERILNEGA MESTA _____

n = _____

c = _____

Letna kol. odpadne vode (1000 m3): _____

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): _____

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: _____

Vrsta odpadne vode: _____

Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: _____

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN

Učinek čiščenja KČN (% KPK) _____

Učinek čiščenja KČN (% Dušik) _____

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) _____

Ime KČN na katero je vezan iztok _____

Ime nove ČN, če je ni na seznamu _____

Količina odpadne vode v času poskusnega obratovanja (1000 m3): _____

197

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odloka iz OVD:	Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³):
Naziv iztoka:	Odpadna voda na tem iztoku se izteka v:
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure):	Na katero KČN je priključen kanal:
Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka:	
Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode:	0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Zap. št. parametra	Naziv parametra	Mejna vred. za iztok v		Št. vzorčenja												Povprečna vrednost	Minim. vrednost	Maks. vrednost	Letna količina emisije (kg/leto)	
		vode	kanaliz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Identifikacija vzorca	/	/														/	/	/	/
	datum vz. (dd.mm.ll)	/	/														/	/	/	/
	čas pričetka vz. (hh:mm)	/	/														/	/	/	/
200	Količina odpadne vode (m3)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
12006	Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (l/s)	/	/														0,0	0,0	0,0	/
1	Temperatura (°C)																0,0	0,0	0,0	/
2	pH																0,0	0,0	0,0	/
3	Nerazt. sn. (mg/l)																0,00	0,00	0,00	0
4	Used. sn. (ml/l)																0,00	0,00	0,00	/
38	KPK (mg/l)																0,0	0	0	0
39	BPK ₅ (mg/l)																0,0	0	0	0
6	Strupenost																0,0	0,0	0,0	0
11	Cu * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
14	Cd * (mg/l)																0,0	0,000	0,000	0
18	Cr _{VI} * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
19	Ni * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
21	Pb * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
23	Hg * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
43	AOX * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
33	Celotni fosfor(mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
60	Celotni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
26	Amonijev dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
28	Nitratni dušik (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
27	Nitritni dušik * (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0
37	Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)																0,0000	0,000	0,000	0

Legenda:
 * LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti
 * LOD-pod mejo zaznavnosti
 * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

PODATKI ZA POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD IN NAPOVED ZA ODMERO OKOLJSKE DAJATVE

OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO

2025

PODATKI O ZAVEZANCU

Naziv zavezanca iz sodnega registra:	MELAMIN d.d. KOČEVJE
Naslov zavezanca	
Naselje:	KOČEVJE
Ulica:	TOMŠIČEVA CESTA
Hišna številka:	9
Poštna številka:	1330
Ime pošte:	KOČEVJE
Občina:	Kočevje
Matična številka zavezanca:	5034043
Identifikacijska številka za DDV:	25398687
Žiro račun ali transakcijski račun:	02320-0017224392
Odpri pri banki:	NLB Kočevje
Kontaktna oseba:	Mateja Aljaz Rožič
telefon:	01/8959360 GSM 041-929-857
fax:	01/8959482
elektronski naslov:	mateja.aljaz@melamin.si

PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA

Naziv izvajalca monitoringa:	NLZOH Novo mesto
Naslov izvajalca monitoringa	
Naselje:	
Ulica:	Dalmatinova ulica
Hišna številka:	2
Poštna številka:	8000
Ime pošte:	Novo mesto
Identifikacijska številka za DDV:	19651295
Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa:	86909
Kontaktna oseba:	Anja Konda
telefon:	07 39 34 170 (031 463 218)
fax:	
elektronski naslov:	anja.konda@nlzoh.si

PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Naziv izvajalca javne službe:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.
Naslov izvajalca javne službe	
Naselje:	
Ulica in hišna številka:	TESARSKA ULICA 10
Poštna številka:	1330
Ime pošte:	KOČEVJE
Identifikacijska številka za DDV:	10626271
Kontaktna oseba:	Bojana Klepac, Aleš Marolt (obč. Kostel)
telefon:	(01)8950340; (01)8952395 in (041)556339 (ga. Klepac)
fax:	(01)8951697
elektronski naslov:	bojana.klepac@siol.net; urša.butala@komunala-kocevje.si

POROČILO O OPRAVLJENIH MERITVAH, KI JE PRILOGA NAPOVEDI

Ime odgovorne osebe za izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu:	Anja Konda kom. inž.
Datum izdelave in evidenčna številka dokumenta (poročila o opravljenih meritvah):	2700-17/23027-25/LP-NM1, 31.3.2026

VODNA BILANCA - Letna količina vode (v 1000 m³)

Viri oskrbe z vodo:		
iz javnega vodovoda:	59,159	
iz lastnega vira:	26,771	
drugo:	15,733	
Oskrba z vodo - SKUPAJ:	101,663	0,000
Ravnanje z vodo:		
hladilne odpadne vode (odvedene):	1,164	
komunalne odpadne vode (odvedene):	2,955	
industrijske odpadne vode (odvedene):	31,635	
voda, vgrajena v izdelke:	3,040	
izparela voda:	59,661	
izguba vode zaradi okvare sistema:	3,208	
voda, prodana drugim:		
voda oddana kot odpadek:		
zadržana voda:		
Poraba vode - SKUPAJ:	101,663	0,000
Viri oskrbe z vodo - Poraba vode =	0,000	0,000
UTRJENE POVRŠINE (ha):	1,18	

V obdobju poskusnega obratovanja

PODATKI O NAPRAVI

Naziv naprave:	MELAMIN d.d. KOČEVJE
Naslov naprave (le če je različen od naslova zavezanca)	
Naselje:	
Ulica:	
Hišna številka:	
Poštna številka:	
Ime pošte:	
Občina:	
Kontaktna oseba:	
telefon:	
fax:	
elektronski naslov:	
Število odtokov (virov odpadnih vod):	5
Število iztokov:	6

Število zaposlenih:	197
Šifra glavne SKD naprave (ki je največji vir emisij v vode)	20160
PODATKI O OKOLJEVARSTVENEM DOVOLJENJU, NA PODLAGI KATEREGA SE IZDELUJE MONITORING	
Številka OVD:	35407-89/2006-14; 35406-32/2013-8; 35407-69/2011-10; 35406-
Datum izdaje OVD:	22.04.2010; 24.10.2014; 7.6.2013; 19.4.2016; 18.05.2018

PODATKI O POVPREČNIH LETNIH VREDNOSTIH IN ENOTAH OBREMENITVE ZA NAPRAVO NA POSAMEZNEM IZTOKU

		Zaporedna številka iztoka											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m ³)		14,964	2,955	3,651	13,02	1,164	0	0	0	0	0	0	0
Zap. št. parametra	Naziv parametra												
6	Strupenost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cu (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0298	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14	Cd (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18	Cr _v (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19	Ni (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
21	Pb (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	Hg (mg/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	KPK (mg/l)	672,00	900,00	5,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	AOX (mg/l)	0,0247	0,0000	0,0485	0,1123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33	Celotni fosfor(mg/l)	0,3700	0,0000	0,3100	0,2450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
60	Celotni dušik(mg/l)	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Amonijev dušik(mg/l)	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nitratni dušik(mg/l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nitritni dušik(mg/l)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dušik za taksiranje (mg/l)		286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enote obremenitve EO _N (brez upoštevanja učinka čiščenja)		374,55	53,19	0,38	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enote obremenitve EO _N (z upoštevanjem učinka čiščenja)		38,97	3,00	0,16	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupna enota obremenitve EO = 443,19
(brez upoštevanja učinka čiščenja)

Skupna enota obremenitve EO = 44,06
(z upoštevanjem učinka čiščenja)